


DRIFTKORT, översikt funktion och gränssnitt

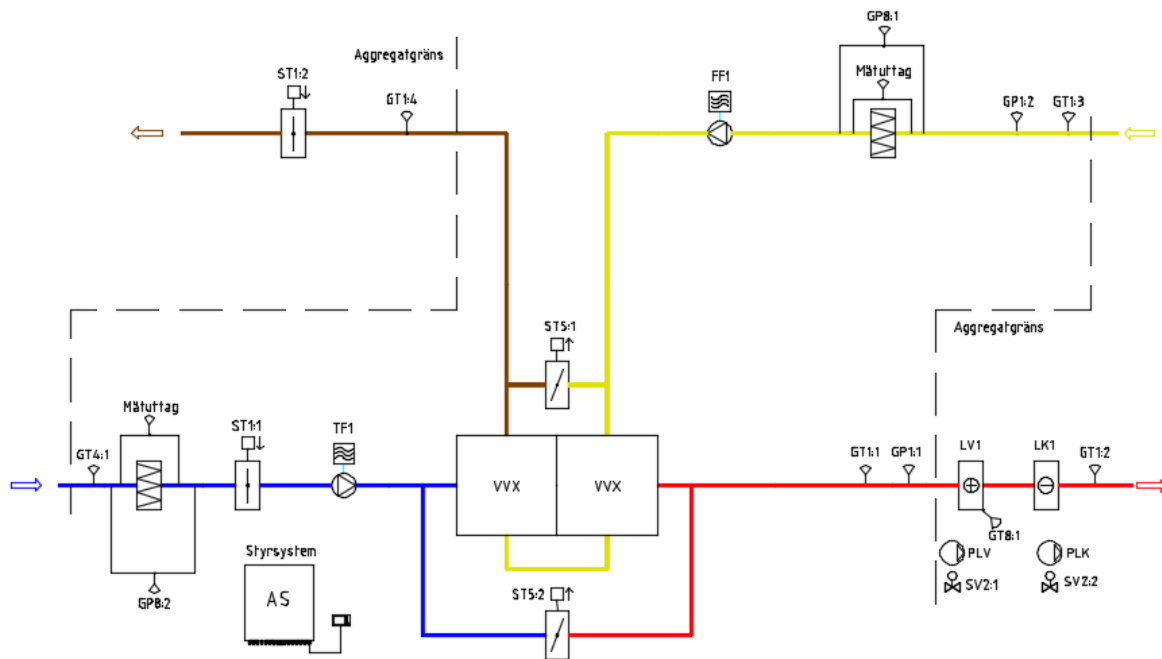

APPARATSKÅP AS-LBx

Allmänt

Driftkort: AS-LBx
 Betjäna: Luftbehandlingsaggregat LBx
 Placering: Fläktrum LBx

Samtliga komponentmärkningar föregås av beteckning LBx-

Kraft

Aggregat matas från apparatskåp AS i fläktrum.

Styrning

Lokal manöver från regulator i aggregat via HMI.
 0 – Stoppat Aggregat.
 AUTO – Aggregatet styrs via HMI / regulator och tidkanal.
 HAND – Aggregatet styrs via HMI / regulator och fast inställda varvtal på fläktar.

Uppstart

Aggregatet startas med sekvens:
 1. Förbigångsspjäll ST5:1-ST5:2 stänger för full värmeåtervinning.
 2. FF1 startas reglerande mot värden från regulator.
 3. Spjäll ST1:1 öppnar och TF1 startas reglerande mot värden från regulator.

4. Efter inställd tid övergår utsignal för förbigångsspjäll till temperaturreglering.

Tidsstyrning

I läge AUTO växlas aggregatet mellan dag och nattdrift via separat tidkanal.
 I dagdrift regleras aggregatet med börvärden för dagdrift. I nattdrift regleras aggregatet med börvärden för nattdrift sommardriftsfall respektive vinterdriftsfall.

Driftfall sommar/vinter

Vid **alternativ A** styrs sommardriftsfall respektive vinterdriftsfall via fasta datum i tidkanal.

Vid **alternativ B** (option med utomhusgivare och parameterinställning vid driftsättning) styrs sommardriftsfall respektive vinterdriftsfall via gränsvärden av dämpad utetemperatur.
 Sommarfall föreligger när utetemperatur överstiger +17 °C eller utetemperatur under det senaste tre dyggen överstigit +12 °C.
 Vinterfall föreligger när utetemperatur understiger +5 °C eller utetemperatur under det senaste tre dyggen understigit +12 °C.

Reglering temperatur (utan värme-/kylbatteri).

Datum 2014-05-05	Ritad/Konstruerad av	Zize-t Standardutförande	Projekt nr
Ändringsdatum			System
VoltAir System® LUFTBEHANDLING			

DRIFTKORT, översikt funktion och gränssnitt

Temperaturen regleras enligt valbar princip A eller B

Vid **alternativ A** regleras tilluftstemperaturen via GT1:1
Inställt börvärde utekompenseras via GT4:1.

Vid **alternativ B** regleras frånluftstemperaturen i kaskad
via GT1:3 i frånluft och GT1:1 i tilluft. Tilluftens max och
mintemperatur begränsas i regulator.

Vid stigande värmebehov gäller följande reglersekvens:

1. Förbigångsspjäll ST5:1-ST5:2 stänger reglerande.

Vid kylbehov sker omvänd sekvens.

Reglering temperatur (med värme/kylbatteri).

Temperaturen regleras enligt valbar princip A eller B

Vid **alternativ A** regleras tilluftstemperaturen via GT1:2.
Inställt börvärde utekompenseras via GT4:1.

Vid **alternativ B** regleras frånluftstemperaturen i kaskad
via GT1:3 i frånluft och GT1:2 i tilluft. Tilluftens max och
min-temperatur begränsas i regulator.

Vid stigande värmebehov gäller följande reglersekvens:

2. SV2:2 stänger reglerande för kyla.
3. Förbigångsspjäll ST5:1-ST5:2 stänger reglerande.
4. SV2:1 öppnar reglerande för värme.

Vid kylbehov sker omvänd sekvens.

Nattkyla (vid aktiverad funktion)

I sommar drift startas nattkyla om:

Temperaturen vid GT1:3 (frånluft) överstiger inställt
värde.

Temperatur vid GT4:1 (uteluft) understiger temperaturen
för frånluft med inställd differens.

Vid nattkyldriften regleras tilluftstemperaturen via GT1:1
eller GT1:2 till inställt värde på regulator.

Varvtalsstyrning, tryckstyrning

TF1 styrs via GP1:1. Inställda värden regleras från
regulator. Det reglerande trycket utekompenseras via
GT4:1.

FF1 styrs via GP1:2. Inställda värden regleras från
regulator. Det reglerande trycket utekompenseras via
GT4:1.

Frys-vakt (med värmebatteri)

Vattentemperaturen i LV1 minbegränsas av dykgivare
GT8:1 som övertar regleringen av SV2:1 om frysrisik
föreligger eller vid stopp av aggregat. Vid frysrisik stoppas
aggregatet.

Avfrostning

Voltair Systems avfrostningsautomatik analyserar och
avfrostar aggregatet vid behov. Avfrostning sker under
inställbar tidsintervall och ställbar temperatur efter
återvinnare vid aktiv sekvens.

Filtervakt

Larmsignal vid överskriden inställd tryckdifferens över
filter via tryckdifferensgivare GP8:1 och GP8:2.

Förreglingar, blockeringar

Tilluftsfäkt förreglas av Frånluftsfäkt.

Brandfunktion alt 1.

Larmsignal från externt system stoppar fläktar och
stänger spjäll ST1:1 via regulator

Brandfunktion alt 2.

Larmsignal från externt system varvar upp fläktar via
regulator till önskat börvärde.

Vid aktivering av brandfunktion alt2, blockeras
brandfunktion alt 1.

Vid brand förreglas frys-vakt.

Mätning verkningsgrad

Mätning sker via mätpunkter GT1:1, GT1:3 och GT4:1

Externa signaler

1. Inkommande signal från brandlarmcentral.
2. Inkommande signal förlängd drift
3. Utgående signal start/stopp kyla
4. Inkommande signal larm kyla
5. Utgående signal summalarm

Larm

Objekt	Orsak	Prioritet
GT2:1	Låg temperatur	A
GT8:1	Frysrisik	A
TF	Konflikt, fel	B
FF	Konflikt, fel	B
GP1:1	lågt övertryck	B
GP1:2	lågt undertryck	B
GP8:1	Tryckdiff. FL filter	B
GP8:2	Tryckdiff. UL filter	B

Övervakning

Driftslägen och larm redovisas i HMI.

Givares värden på temperaturer och tryck redovisas i
HMI

Läge för spjäll redovisas i HMI. För reglerande spjäll
redovisas öppningsgrad.

Summalarmutgång A respektive B.

Datum 2014-05-05	Ritad/Konstruerad av	Zize-t Standardutförande	Projekt nr
Ändringsdatum			System
VoltAir System LUFTBEHANDLING			